


# 朱太川水系河川水質調査採水箇所

採取年月日	天候	気温	水温
平成24年5月28日	曇り	7.9～11.6℃	7.9～12.0℃
平成24年6月25日	曇り	16.4～20.7℃	10.8～18.5℃
平成24年7月31日	曇り	24.5～28.2℃	8.2～22.0℃
平成24年9月27日	晴のち雨	20.0～23.4℃	12.6～20.9℃

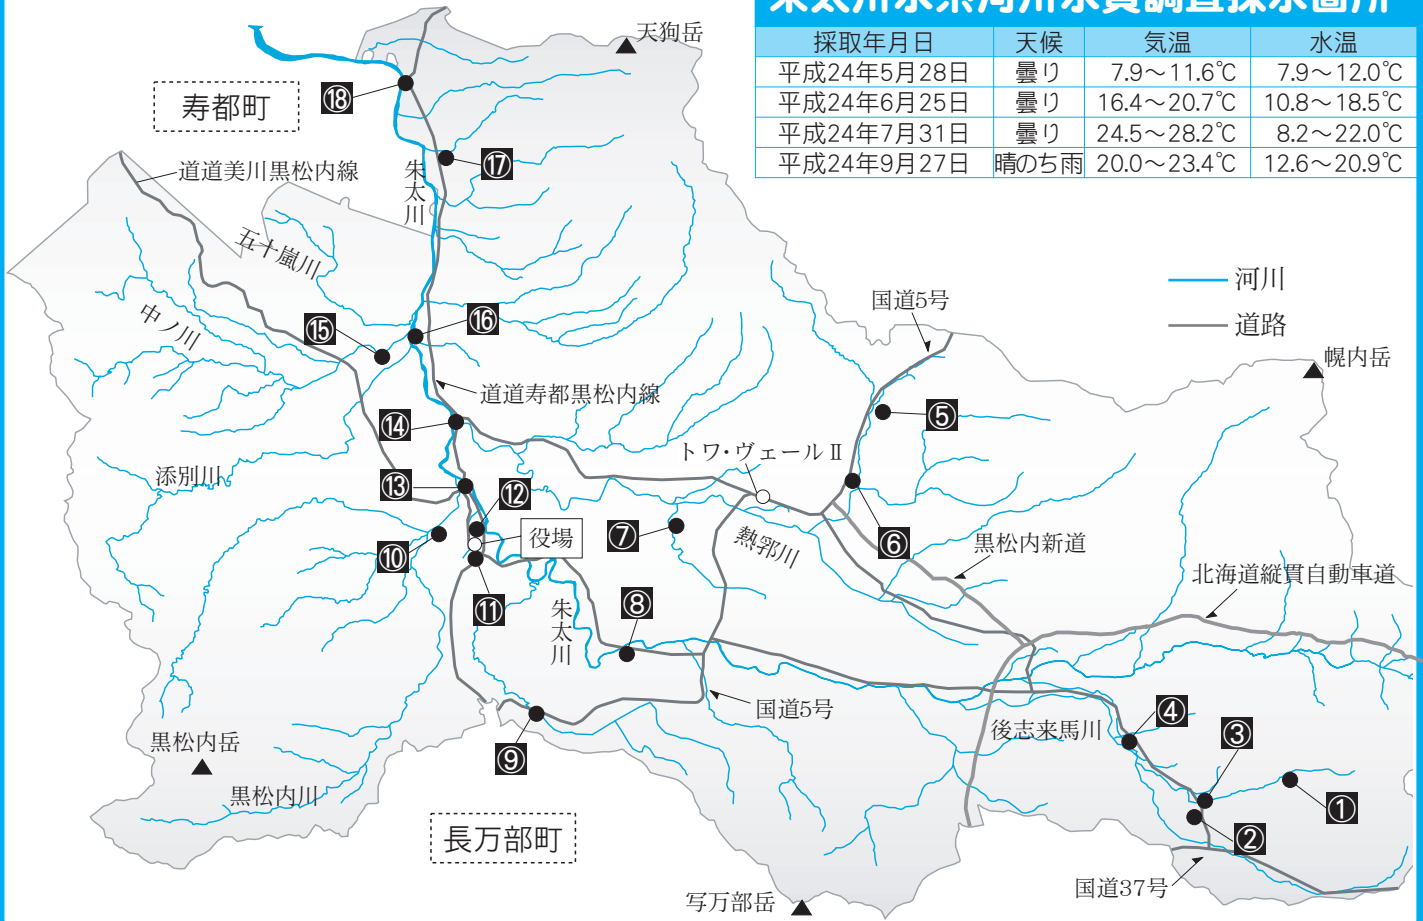

## 各調査地の調査結果【数値は各調査（5・6・7・9月）の平均値】

採取場所	pH (水素イオン濃度)	BOD [mg/l] (生物化学的酸素要求量)	SS [mg/l] (浮遊物質質量)	大腸菌群数 [MPN/100ml]	DO [mg/l] (溶存酸素量)	全亜鉛 [mg/l]	アンモニア性窒素 [mg/l]	ふん便性大腸菌群数 [個/100ml]	透視度 [度]
① 大成道有林入り口	7.3	0.5未満	1.0未満	22	10.1	0.01未満	0.01	8	30以上
② 清流橋地先	7.2	1.0	2.0	1,437	8.9	0.01未満	0.17	889	30以上
③ 上来馬橋地先	7.3	0.5未満	1.0未満	25	10.2	0.01未満	0.01	7	30以上
④ 五十鈴橋地先	7.3	0.5未満	1.0	34	10.1	0.01未満	0.01	16	30以上
⑤ 峠の沢川	7.4	0.5未満	1.0未満	20	10.2	0.01未満	0.01	11	30以上
⑥ 角十橋地先	7.3	0.5未満	1.0	365	10.1	0.01	0.01	185	30以上
⑦ 婆沢橋地先	7.5	0.5	1.0	77	9.9	0.01	0.01	60	30以上
⑧ 竹鼻地先 (貝殻)	7.5	0.6	1.5	28	10.1	0.01未満	0.02	20	30以上
⑨ 旧川村晴義地先	7.4	0.5	2.0	170	10.6	0.01未満	0.02	109	30以上
⑩ 西沢橋地先	7.4	0.5未満	1.0未満	55	10.1	0.01	0.01未満	20	30以上
⑪ 森林管理署事務所地先	7.5	0.6	3.3	402	8.6	0.01未満	0.01	246	30以上
⑫ 時雨橋地先 (寺の沢川)	7.1	0.5未満	1.3	99	9.4	0.01未満	0.01	46	30以上
⑬ 緑橋地先	7.5	0.6	1.5	174	11.0	0.01未満	0.02	63	30以上
⑭ 旧横山商店地先	7.7	0.6	1.3	200	11.1	0.01未満	0.05	122	30以上
⑮ 中ノ川地区集会所地先	7.5	0.5	1.0未満	84	10.7	0.01	0.02	37	30以上
⑯ 睦1号橋地先	7.7	0.5	1.0未満	91	10.5	0.01未満	0.01	24	30以上
⑰ 一木橋地先	7.6	0.5未満	1.8	175	9.9	0.01未満	0.02	101	30以上
⑱ 実橋地先	7.7	0.6	1.3	44	11.1	0.01未満	0.02	19	30以上

※調査結果は、町ホームページ (<http://www.kuromatsunai.com>) にも掲載しています。

■お問合せ先  
町環境政策課【担当：中嶋】 ☎72-3374 (ダイヤルイン)