


朱太川水系河川水質調査採水箇所

採取年月日	天候	気温	水温
平成27年5月28日	晴のち曇	12.1～17.6℃	9.4～13.2℃
平成27年6月23日	曇時々雨	14.9～18.8℃	11.9～14.4℃
平成27年7月21日	曇	19.5～23.0℃	13.3～16.9℃
平成27年9月15日	晴れ	16.6～20.5℃	11.2～15.4℃

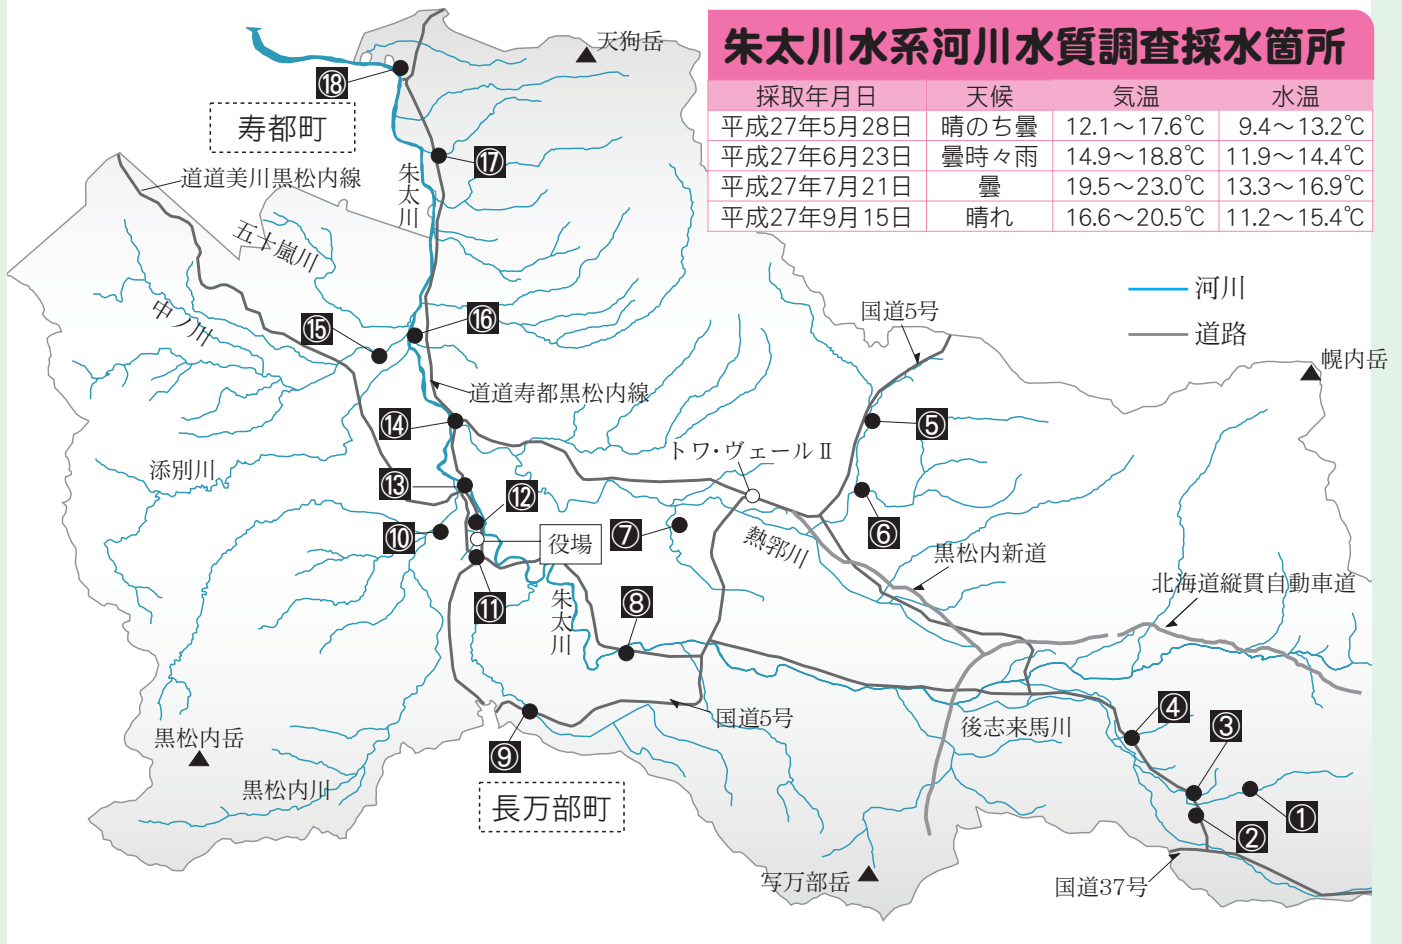

■各調査地の調査結果【数値は各調査（5・6・7・9月）の平均値】

採取場所	pH (水素イオン濃度)	BOD [mg/l] (生物化学的酸素要求量)	SS [mg/l] (浮遊物質質量)	大腸菌群数 [MPN/100ml]	DO [mg/l] (溶存酸素量)	全亜鉛 [mg/l]	アンモニア性窒素 [mg/l]	ふん便性大腸菌群数 [個/100ml]	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [10mg/l以下]
①大成道有林入り口	7.3	0.6	1.0未満	42	10.0	0.001未満	0.05未満	8	0.138
②清流橋地先	7.1	0.6	3.3	1,122	9.5	0.002	0.05未満	22	0.28
③上来馬橋地先	7.1	0.5未満	1.5	480	10.5	0.002	0.05未満	28	22.84
④五十鈴橋地先	7.2	0.5未満	1.0未満	65	10.4	0.001	0.05未満	2	0.105
⑤峠の沢川	7.1	0.6	1.0未満	210	10.3	0.001	0.05未満	2	0.08
⑥角十橋地先	7.2	0.5	1.0未満	565	10.0	0.003	0.05未満	2	0.129
⑦婆沢橋地先	7.6	0.5	1.5	1,398	10.4	0.001	0.05未満	11	0.241
⑧竹鼻地先（貝殻）	7.1	0.5未満	1.0	221	11.0	0.001	0.05未満	10	0.256
⑨旧川村晴義地先	7.3	0.5未満	2.0	1,955	10.8	0.001	0.05未満	24	0.31
⑩西沢橋地先	7.4	0.9	1.0	203	9.8	0.001未満	0.05未満	10	0.092
⑪森林管理署事務所地先	7.6	0.6	1.0	4,650	9.9	0.007	0.05未満	153	0.08
⑫時雨橋地先（寺の沢川）	6.8	0.6	1.0未満	3,850	10.5	0.007	0.05未満	228	0.36
⑬緑橋地先	7.5	0.6	1.3	605	11.0	0.001	0.05未満	26	0.21
⑭旧横山商店地先	7.5	0.8	1.3	418	10.4	0.001	0.05未満	43	0.13
⑮中ノ川地区集会所地先	7.4	0.6	1.0	200	10.8	0.001未満	0.05未満	9	0.184
⑯睦1号橋地先	7.7	0.6	1.5	3,075	10.7	0.003	0.05未満	52	0.135
⑰一木橋地先	7.5	0.8	2.5	2,030	10.0	0.001未満	0.05未満	36	0.31
⑱実橋地先	7.4	0.6	1.5	137	11.0	0.001	0.05未満	22	0.133

※調査結果は、町ホームページ(<http://www.kuromatsunai.com>)にも掲載しています。

■お問合せ先

町企画環境課【担当：海老澤】 ☎ 7 2 - 3 3 7 6 (ダイヤルイン)